

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 13 » мая 2024г.

Объект: Котел №1/1 котельной №1 д.п. Мочище ул. Набережная д.10А

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В.,
агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла
водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 13 » мая 2024г.

Объект: Котел №1/2 котельной №1 д.п. Мочище ул. Набережная д.10А

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В.,
агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла
водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 15 » мая 2025г.

Объект: Котел №2/1 котельной №2 п. Озерный-н Армейский, 1А.

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В.,
агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла
водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 15 » мая 2025г.

Объект: Котел №2/2 котельной №2 п. Озерный-н Армейский, 1А.

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В.,
агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла
водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)


Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

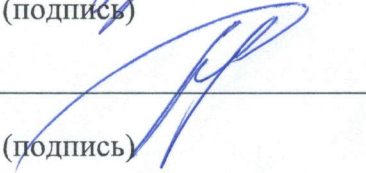
котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. 

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. 

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. 

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 15 » мая 2025г.

Объект: Котел №2/3 котельной №2 п. Озерный-н Армейский, 1А.

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В.,
агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла
водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 15 » мая 2025г.

Объект: Котел №2/4 котельной №2 п. Озерный-н Армейский, 1А.

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В.,
агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла
водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 19 » мая 2025г.

Объект: Котел №3/1 котельной №3д.п. Мочище, м-н Летный 1А.

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В., агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 19 » мая 2025г.

Объект: Котел №3/2 котельной №3д.п. Мочище, м-н Летный 1А.

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В., агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла водогрейного

Результаты испытания:

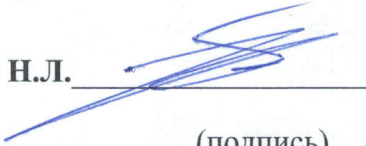
при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

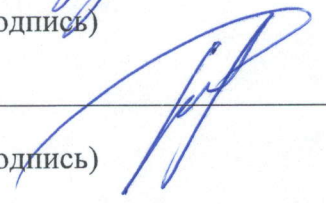
котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. 

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. 

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. 

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 21 » мая 2025г.

Объект: Котел № 5/1.(1) газовый котельной №5 д.п. Мочище ул. Первомайская 242А

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В., агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л.

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В.

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В.

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 21 » мая 2025г.

Объект: Котел № 5/2.(2) газовый котельной №5 д.п. Мочище ул. Первомайская 242А

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В., агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,75 МПа (7,5 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л.

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В.

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В.

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 26 » мая 2025г.

Объект: Котел №1 котельной №6 д.п. Мочище, Нагорная 30/5

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В., агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,375 МПа (3,75 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,375 МПа (3,75 кгс/см²)

Заключение:


котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. 

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. 

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. 

(подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО

д.п. Мочище

« 26 » мая 2025г.

Объект: Котел №2 котельной №3 д.п. Мочище, Нагорная 30/5

Мы, нижеподписавшиеся: инженер Кравченко Н.Л., начальник котельной Соловьев В.В., агент по снабжению Руднов Д.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание котла водогрейного

Результаты испытания:

при давлении 0,375 МПа (3,75 кгс/см²) в течение 15 мин

падение давления составило нет МПа (нет кгс/см²)

Осмотр произведен при давлении 0,375 МПа (3,75 кгс/см²)

Заключение:

котел водогрейный считается выдержавшим гидравлическое испытание.

Инженер Кравченко Н.Л. _____

(подпись)

Начальник котельной Соловьев В.В. _____

(подпись)

Агент по снабжению Руднов Д.В. _____

(подпись)